



MUNYM15598953

Spisová značka: MUNYM-050/70697/2023/Kol
Číslo jednací: MUNYM-050/70697/2023/Kol
Vyřizuje: Iveta Koláčná
Telefon: 325 501 208
E-mail: iveta.kolacna@meu-nbk.cz
Nymburk: 27.09.2023

Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Kluk 116
290 01 PODĚBRADY

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu ze dne 14.09.2023, který podala společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o., Kluk 116, 290 01 Poděbrady, IČ: 45144664 a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 12.09.2023, č.j.: KRPS-222501-2/ČJ-2023-010806, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na komunikaci č. III/3323 v obci Dvory, k.ú. Dvory u Nymburka, správní obvod města Nymburka, z důvodu provádění prací pro uložení kabelového vedení nízkého napětí, v obci Dvory.

Při realizaci uvedených prací bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení.

Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: 10.10.2023 – 31.10.2023

Za umístění dopravních značek odpovídá: pan Jindřich Mařha, tel.: 737 246253.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele ze dne 14.09.2023, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 12.09.2023, č.j.: KRPS-222501-2/ČJ-2023-010806. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k projednání připomínek nebo námitek.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

Příloha:

1x DIO, stanovisko Policie ČR-DI Nymburk.

Iveta Koláčná
referentka odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk a Obecního úřadu Dvory po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 3.10.2023

Sejmuto dne: 18.10.2023

Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup 03.10.2023 na www.mesto-nymburk.cz

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.




Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Dvory – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- Žadatel
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk
- IDSK Stř. kraje

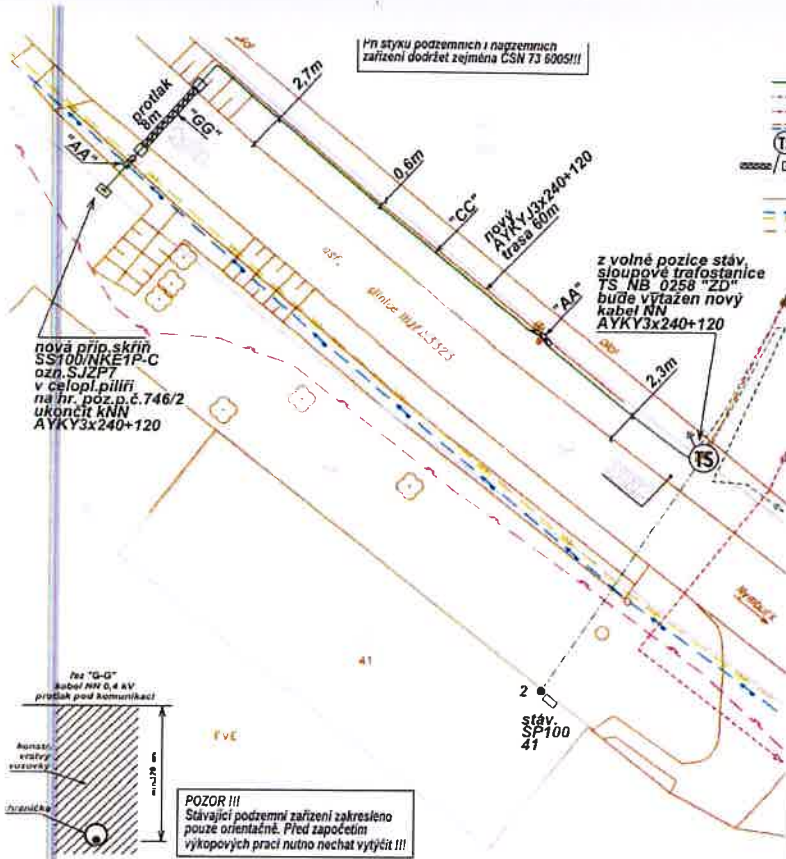

- NOVÉ (ZEMNÍ) KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ (ZEMNÍ) KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ (ZEMNÍ) KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE / STARTOVACÍ JÁMA PROTŘLAK
- KABELOVÁ CHRANIČKA / PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ / PVC ŽLAB
- HRANICE PARCEL (MAPA KN)
- ZAMĚŘENÉ STÁVAJÍCÍ ROZHRAŇNÍ PLOCH
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ / KANAL. ŘÁD (Obec Dvory)
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD (GasNet Služby)



kabelové vedení NN 0,4 kV
 Napětová soustava: síť TN-C, 230/400 V, 50 Hz
 Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 - automatickým odpojením od sítě
 Průřez dle ČSN 33 2000-3 v návaznosti na PNE 33 0000-2 ed.5
PŘI STYKU S PODZEMNÍMI ZAŘÍZENÍMI DODRŽET ČSN 73 8005-8.
INVESTOR PŘED ZAČETÍM VÝKOPŮVÝCH PRACÍ ZAJISTI POVOLENÍ PRACÍ V OCHRANĚNÝCH PÁSEKCH DOČASNÝCH ZAŘÍZENÍ.
PŘED VYSTAVBOU NUTNO VYTÝCIT SPRÁVNÉ HRANICE JEDNOTLIVÝCH POZEMKŮ.



		Maděra a Šípek, s.r.o. Klatovská 292/III 250 01 Dvory II, Nymburk	Zastupující projektant: Alois Humerka
Příjmení: Maděra Jméno: Alois	Místo: Dvory II, Nymburk	Katastrální území: Dvory II, Nymburk	Kreslí: Alois Humerka
Stavba: NB-Dvory, č.parc.746/2 CELKOVÁ SITUACE STAVBY			Datum: 04/2023 Číslo kresby: IV-12-6022395 Stupeň: PS Měřítko: 1:250 Autorský list: 2351B/C1
Projektant: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Topolná 674/5, Děčín 4			



Tomáš Březina	Tomáš Březina	Tomáš Vydra
Obyednatel: Maděra a Šípek, spol. s r.o., Poděbrady		
Adresa: NB-Dvory, č.parc.746/2		
Obsah: Návrh DIO		

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
Formát: A4	Měřítko:
Datum: 07/2023	Učel: DIO
Číslo výkresu: 07	Parti č.:

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III. VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

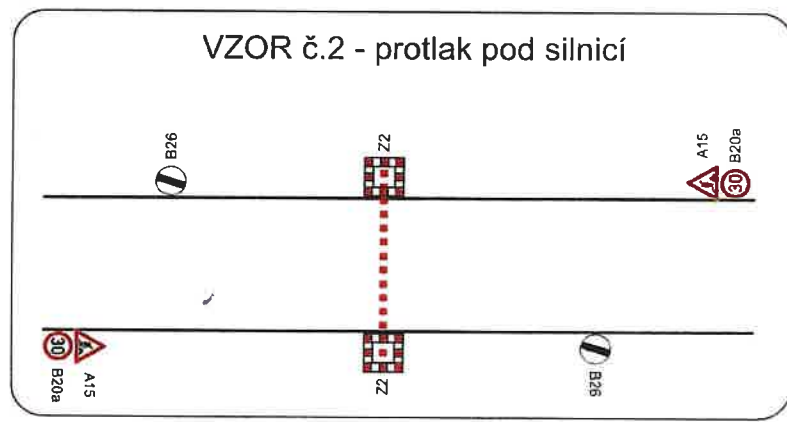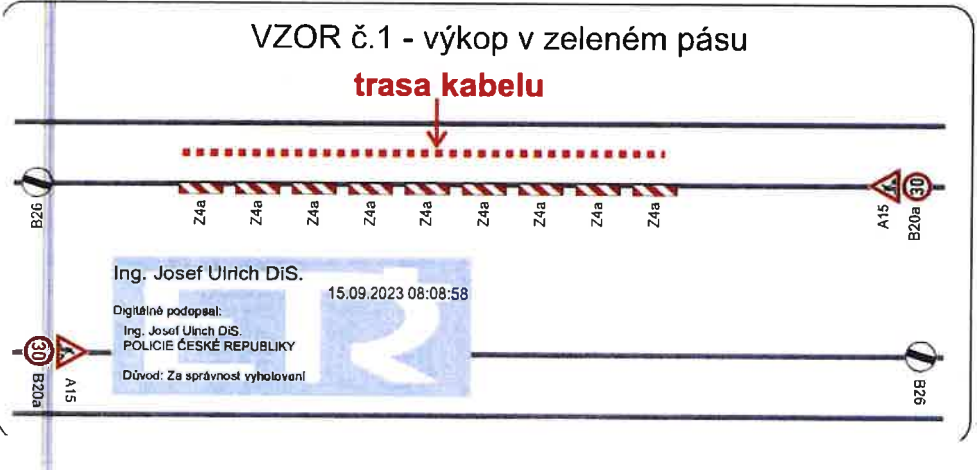

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-222501-2/ČJ-2023-010806

Nymburk 12. září 2023

Počet stran: 1

Přílohy: 1/1

Maděra a Šípek, spol. s.r.o.
Kluk 116
290 01 Poděbrady

Dvory, kNN pro pozemek p. č. 746/2 - závazné stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující závazné stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **SOUHLASÍ** se zvláštním užíváním silnice č. III/3323v obci Dvory dle § 25 odst. 6 písm. c bod 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s realizací předloženého návrhu přechodného dopravního značení dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích **při dodržení níže uvedených podmínek.**

Odůvodnění:

Předmětem zvláštního užívání jsou stavební práce při pokládce kabelového vedení.

Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval: nprap. Jiří Kopřiva, tel.: 974 878 253

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI

Ing. Josef Ulrich DiS.
15.09.2023 08:08:29
Digitálně podepsal:
Ing. Josef Ulrich DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Za správnost vyhotovení